

有害事象収集の機能に特化したソリューション**AE-Connect**を利用することにより、有害事象の収集から報告におけるMRと安全管理部門(PV部門)の業務負担を軽減し、業務の生産性と品質の向上を実現します。

Point 1 Mobility

スマートデバイス/PCなどから場所を選ばず有害事象を登録できます。

Point 2 Usability

直感的な操作で簡単に入力ができます。(音声入力にも対応)
スマートデバイスのカメラ機能を使って詳細調査票などをスキャンし、添付することができます。

MRとPV部門の
業務効率化

モバイル対応

データ品質向上

MR

PVスタッフ

Point 3 E2B(R3) Connection

E2B(R3)形式でのICSR出力/ACK取込機能が標準で利用でき、これにより安全性DBとのデータ連携を実現します。

Point 4 GVP Compliance

監査証跡の記録に標準で対応致します。パッケージ標準のバリデーションドキュメントにより、システム導入時のバリデーション作業負担を軽減します。

サービスの特徴

Merits of the Service

有害事象報告業務の効率化を実現

Point

1.

スマートデバイスを活用した有害事象報告のシステム化

- ・ スマートデバイス(iPhone/iPad等)を使い時間、場所を選ばず有害事象情報の入力が可能
- ・ スキャンアプリと組み合わせることにより外出先で文書のPDF化、システムへのアップロードを実現
- ・ MRの報告業務を外出先で完結することが可能となり、MRの業務効率化に貢献

Point

2.

安全管理部門の管理・支援機能の強化

- ・ 従来メールや電話で個別に実施していたMRへの依頼、確認を全てシステム上で実現可能
- ・ MRへの依頼や問い合わせ内容の期限管理をシステムで行うことにより報告遅延を未然に防止
- ・ 安全性DBへデータ連携を行うことにより、二重入力を廃して入力負担や入力ミスを軽減


Point

3.

周辺システムとの連携強化

- ・ 他のConnectシリーズ(LT/MP-Connect)と連携することにより入手した有害事象の一元管理を実現
- ・ E2B(R3)対応により、ArgusやPerceiveなどの安全性DBとのE2B(R3)連携が可能
- ・ くすり相談システム(FastHelpPE)にて入手、出力された有害事象情報の連携が可能

AE-Connectは、医療機関から入手した有害事象の情報をMRがスマートデバイスを利用し報告することが可能です。また、安全管理部門担当者はMRからの報告内容を確認し、システム上でMRに対して再調査や詳細調査票の入手依頼、安全性DBへのE2B形式でのデータ連携などを実施することが可能です。

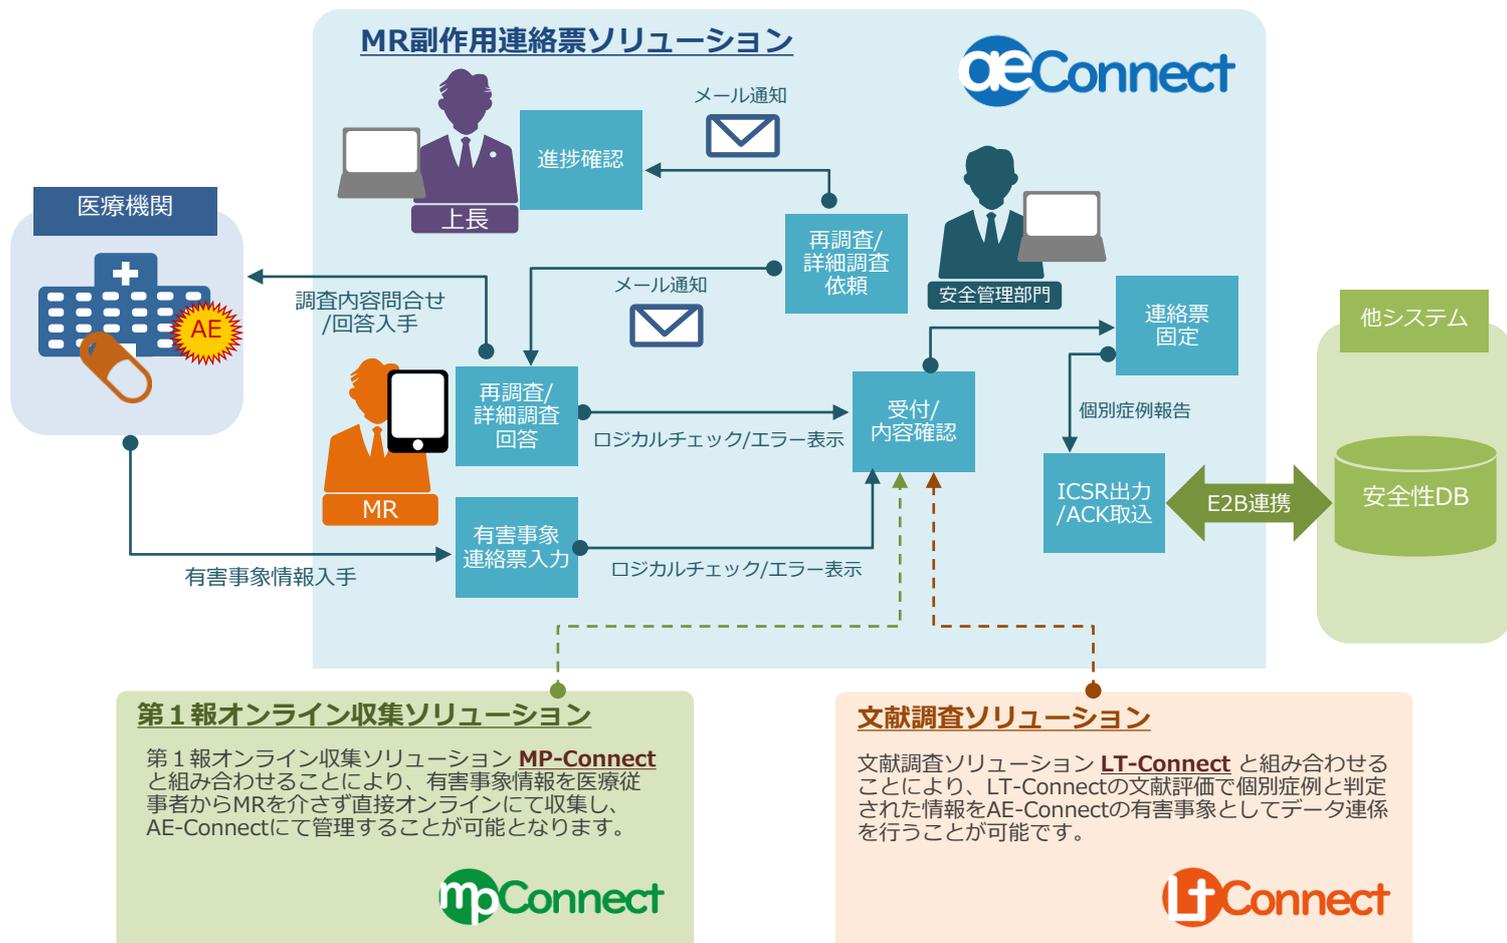

PV Connectシリーズ

PV Connect Series

AE-Connectとは



有害事象収集ソリューションである「AE-Connect」は、スマートデバイス（iPhone/iPad, Smart Phone, Mobile PC等）を活用した有害事象収集・情報連携のためのパッケージシステムです。MRが担当する医療機関で有害事象の情報を入手した際、スマートデバイスのWebブラウザから有害事象の第一報に必要な情報を入力でき、PV部門の確認後、安全性DBに連携することができます。

LT-Connectとは



文献調査ソリューションである「LT-Connect」は、医薬品の安全対策業務の1つである文献情報収集・評価にフォーカスしたパッケージシステムです。文献情報提供サービスと連携し、文献情報の収集、副作用情報のスクリーニングが行なえます。評価後、研究報告/措置報告として安全性DBに連携することができます。

MP-Connectとは



第1報オンライン収集ソリューションである「MP-Connect」は、医療従事者（医師・薬剤師・看護師等）が有害事象情報をMRを介さず直接オンラインで報告する事が可能です。報告された情報は「AE-Connect」に連携されます。

2021年9月記載

株式会社日立医薬情報ソリューションズ

<東京本社>
 〒101-0041
 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館19F
 <大阪本社>
 〒530-0005
 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー



お問い合わせ先

- 記載の内容は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
- 記載の製品名は、それぞれの会社の登録商標もしくは商品名です。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。